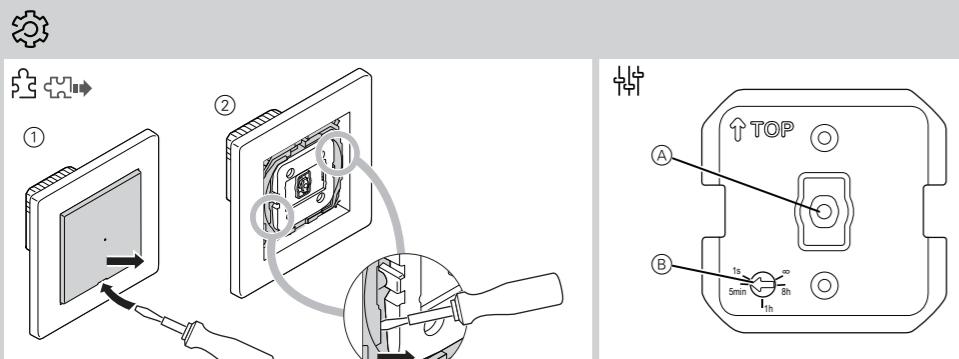
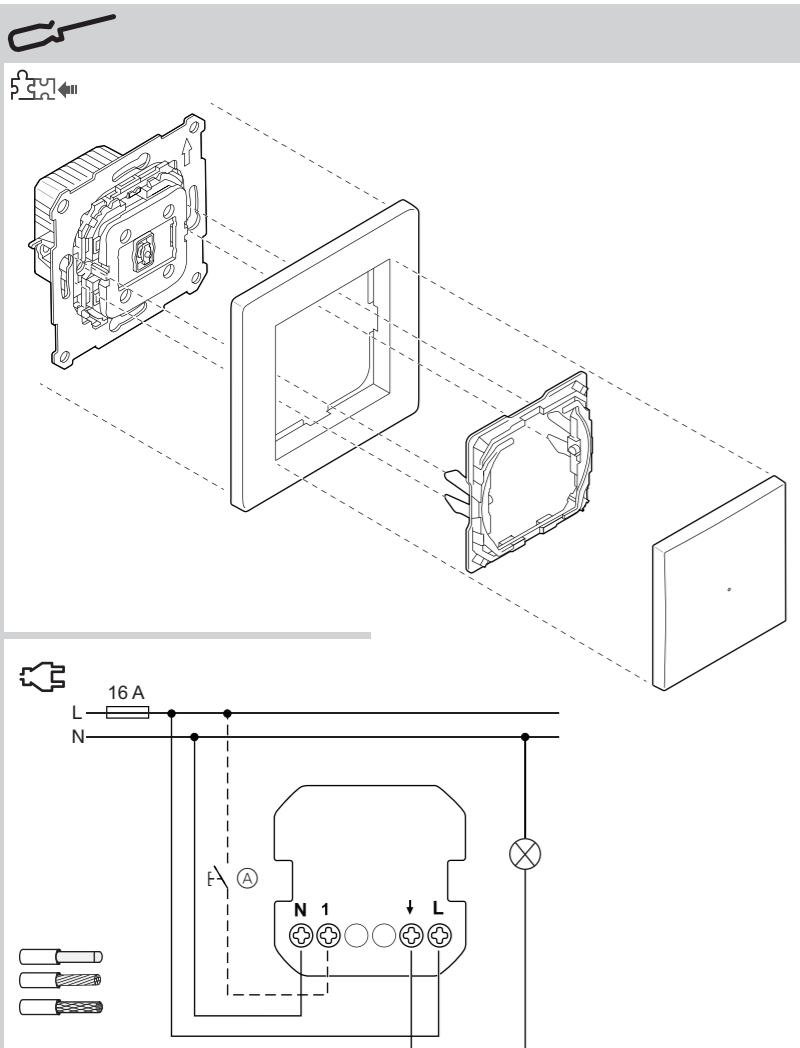


EKO07003

**Tidsur med nedtelling 10 A****For din sikkerhet**

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utføres av autoriserte installatører. De autoriserte installatørene må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale kabeltrekkregler og reguleringer

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

FARE
Fare for dødelig skade på grunn av elektrisk støt.

Det kan være spennin på utgangen selv om forbrukeren er koblet ut.

- Når du arbeider på enheten: Apparatet må alltid kobles fra strømforsyningen ved å koble ut sikringen i den tilførende strømkretsen.

Å ignorere denne instruksjonen vil medføre død eller alvorlige personskader.

Bli kjent med tidsur med nedtelling 10 A

Du kan bruke tidsuret med nedtelling 10 A (heretter kalt **tidsur**) for å slå på ohmsk, induktiv eller kapasitiv belastning i en justerbar etterløpstid.

Egenskaper:

- Manuell fråkoppling eller gjenstart av etterløpstiden med en aktivert etterløpstid.
- Drift med biapparat (mekanisk återfjærdrande trycknapp)
- Integrert status-LED

Innstillinger:

- Etterløpstid: 5 minutter–8 timer (originalinnstilling 5 minutter)
- Ubegrenset modus: På/av-bryter
- Utløsermodus: Kobling av en ekstra tidsbryter

Montere tidsuret


Ⓐ Mekanisk trykknap på biapparattilkobling (tilleggsutstyr)

Stille inn tidsuret**Fjerne dekselet**

- ① Pull the rocker switch off.
- ② Remove the support part.

Indikatorer og betjeningselementer

- Ⓐ Status-LED (rød)
Ⓑ Potensiometer



- Ⓐ Status-LED (röd)
Ⓑ Potentiometri

Nedräkningstimer 10 A**För din säkerhet**

FARA
RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION OCH BÄGBLIXT

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte följs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

FARA
Risk för livshotande skador p.g.a. elektriska stötar.

Utgången kan ha spänning trots att förbrukaren är avstängd.

- Vid arbete på enheten: Koppla alltid bort enheten från försörjningen via säkringen i ingångskretsen.

Om dessa anvisningar inte följs blir dödsfall eller allvarliga skador följd.

Beskrivning av nedräkningstimer 10 A

Du kan använda nedräkningstimer 10 A (nedan kallad **timer**) för att koppla till ohmska, induktiva eller kapasitiva laster under en inställbar gångtid.

Egenskaper:


- Manuell fråkoppling eller omstart av gångtiden med en aktivert etterløpstid.
- Manövrering med biapparat (mekanisk återfjärdrande trycknapp)
- Integrerad status-LED

Inställningar:

- Gångtid: 5 minuter till 8 timmar (standardinställning 5 minuter)
- Oändligt läge: På/av-knapp
- Utlösningsläge: Start av en andra timer

Montering av timern

Ⓐ Mekanisk återfjärdrande tryckknapp vid biapparatslutning (tilval)

Inställning av timern**Borttagning av täcklocket**

- ① Pull the rocker switch off.
- ② Remove the support part.

Displayer och manöverelement

- Ⓐ Status-LED (röd)
Ⓑ Potentiometri

Ajastin 10 A**Käyttäjän turvallisuus**

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHYKSEN TAI VALO-KAAREN VAARA

Turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain pätevä ammattilaiset. Pätevillä ammattilailla täytyy olla perusteelliset tiedot seuraavilla alueilla:

- asennusverkkoihin yhdistäminen
- useiden sähkölaiteiden yhdistäminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja.

VAARA
Sähköisku voi aiheuttaa kuolemanvaaran.

Lähössä voi olla sähköjännite, vaikka kuormitus on kytetty pois päältä.

- Työskenneltäessä läitteetin parissa: Kytke laitteesta aina virta pois tulovirran esisulakkeen kautta.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisen aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

Countdown timer 10 A**For your safety**

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

DANGER

Risk of fatal injury from electric shock.

The output may carry electrical current even when the load is switched off.

- When working on the device: Always disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit.

Failure to observe these instructions will lead to death or serious injuries.

Getting to know the countdown timer 10 A**Laskurajastimeen 10 A tutustuminen**

Voit käyttää ajastinta 10 A (tämän jälkeen **ajastin**) kytkeeksesi ohmissia, induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia säädetäväksi kytkenntääjaksi.

Ominaisuudet:


- Manuaalinen kytkenääjan poiskytkentä tai uudelleenkäynnistys aktivoivalulla kytkenntääjällä.
- Käyttö laajennusyksiköllä (mekaaninen painike)
- Integroitu tila-LED

Asetukset:


- Kytkenääika: 5 minuuttia - 8 tuntia (oletusasetus 5 minuuttia)
- Jatkava käyttö: Päälle/pois-painike
- Laukaisukäyttö: Toisen ajastimen kytkenä

Ajastimen asentaminen


Ⓐ Mekaaninen painike laajennusyksikön liittävässä (valinnainen)

Ajastimen säättäminen**Suojuksen poistaminen**


- ① Pull the rocker switch off.
- ② Remove the support part.

Näytöt ja käyttölaiteet

- Ⓐ Tila-LED (punainen)
Ⓑ Potentiometri

Setting the timer**Removing the cover**

- ① Pull the rocker switch off.
- ② Remove the support part.

Displays and operating elements

- Ⓐ Status LED (red)
Ⓑ Potentiometer

